


袖ヶ浦市庁舎整備基本設計


外構計画説明書



(1) 外構配置図

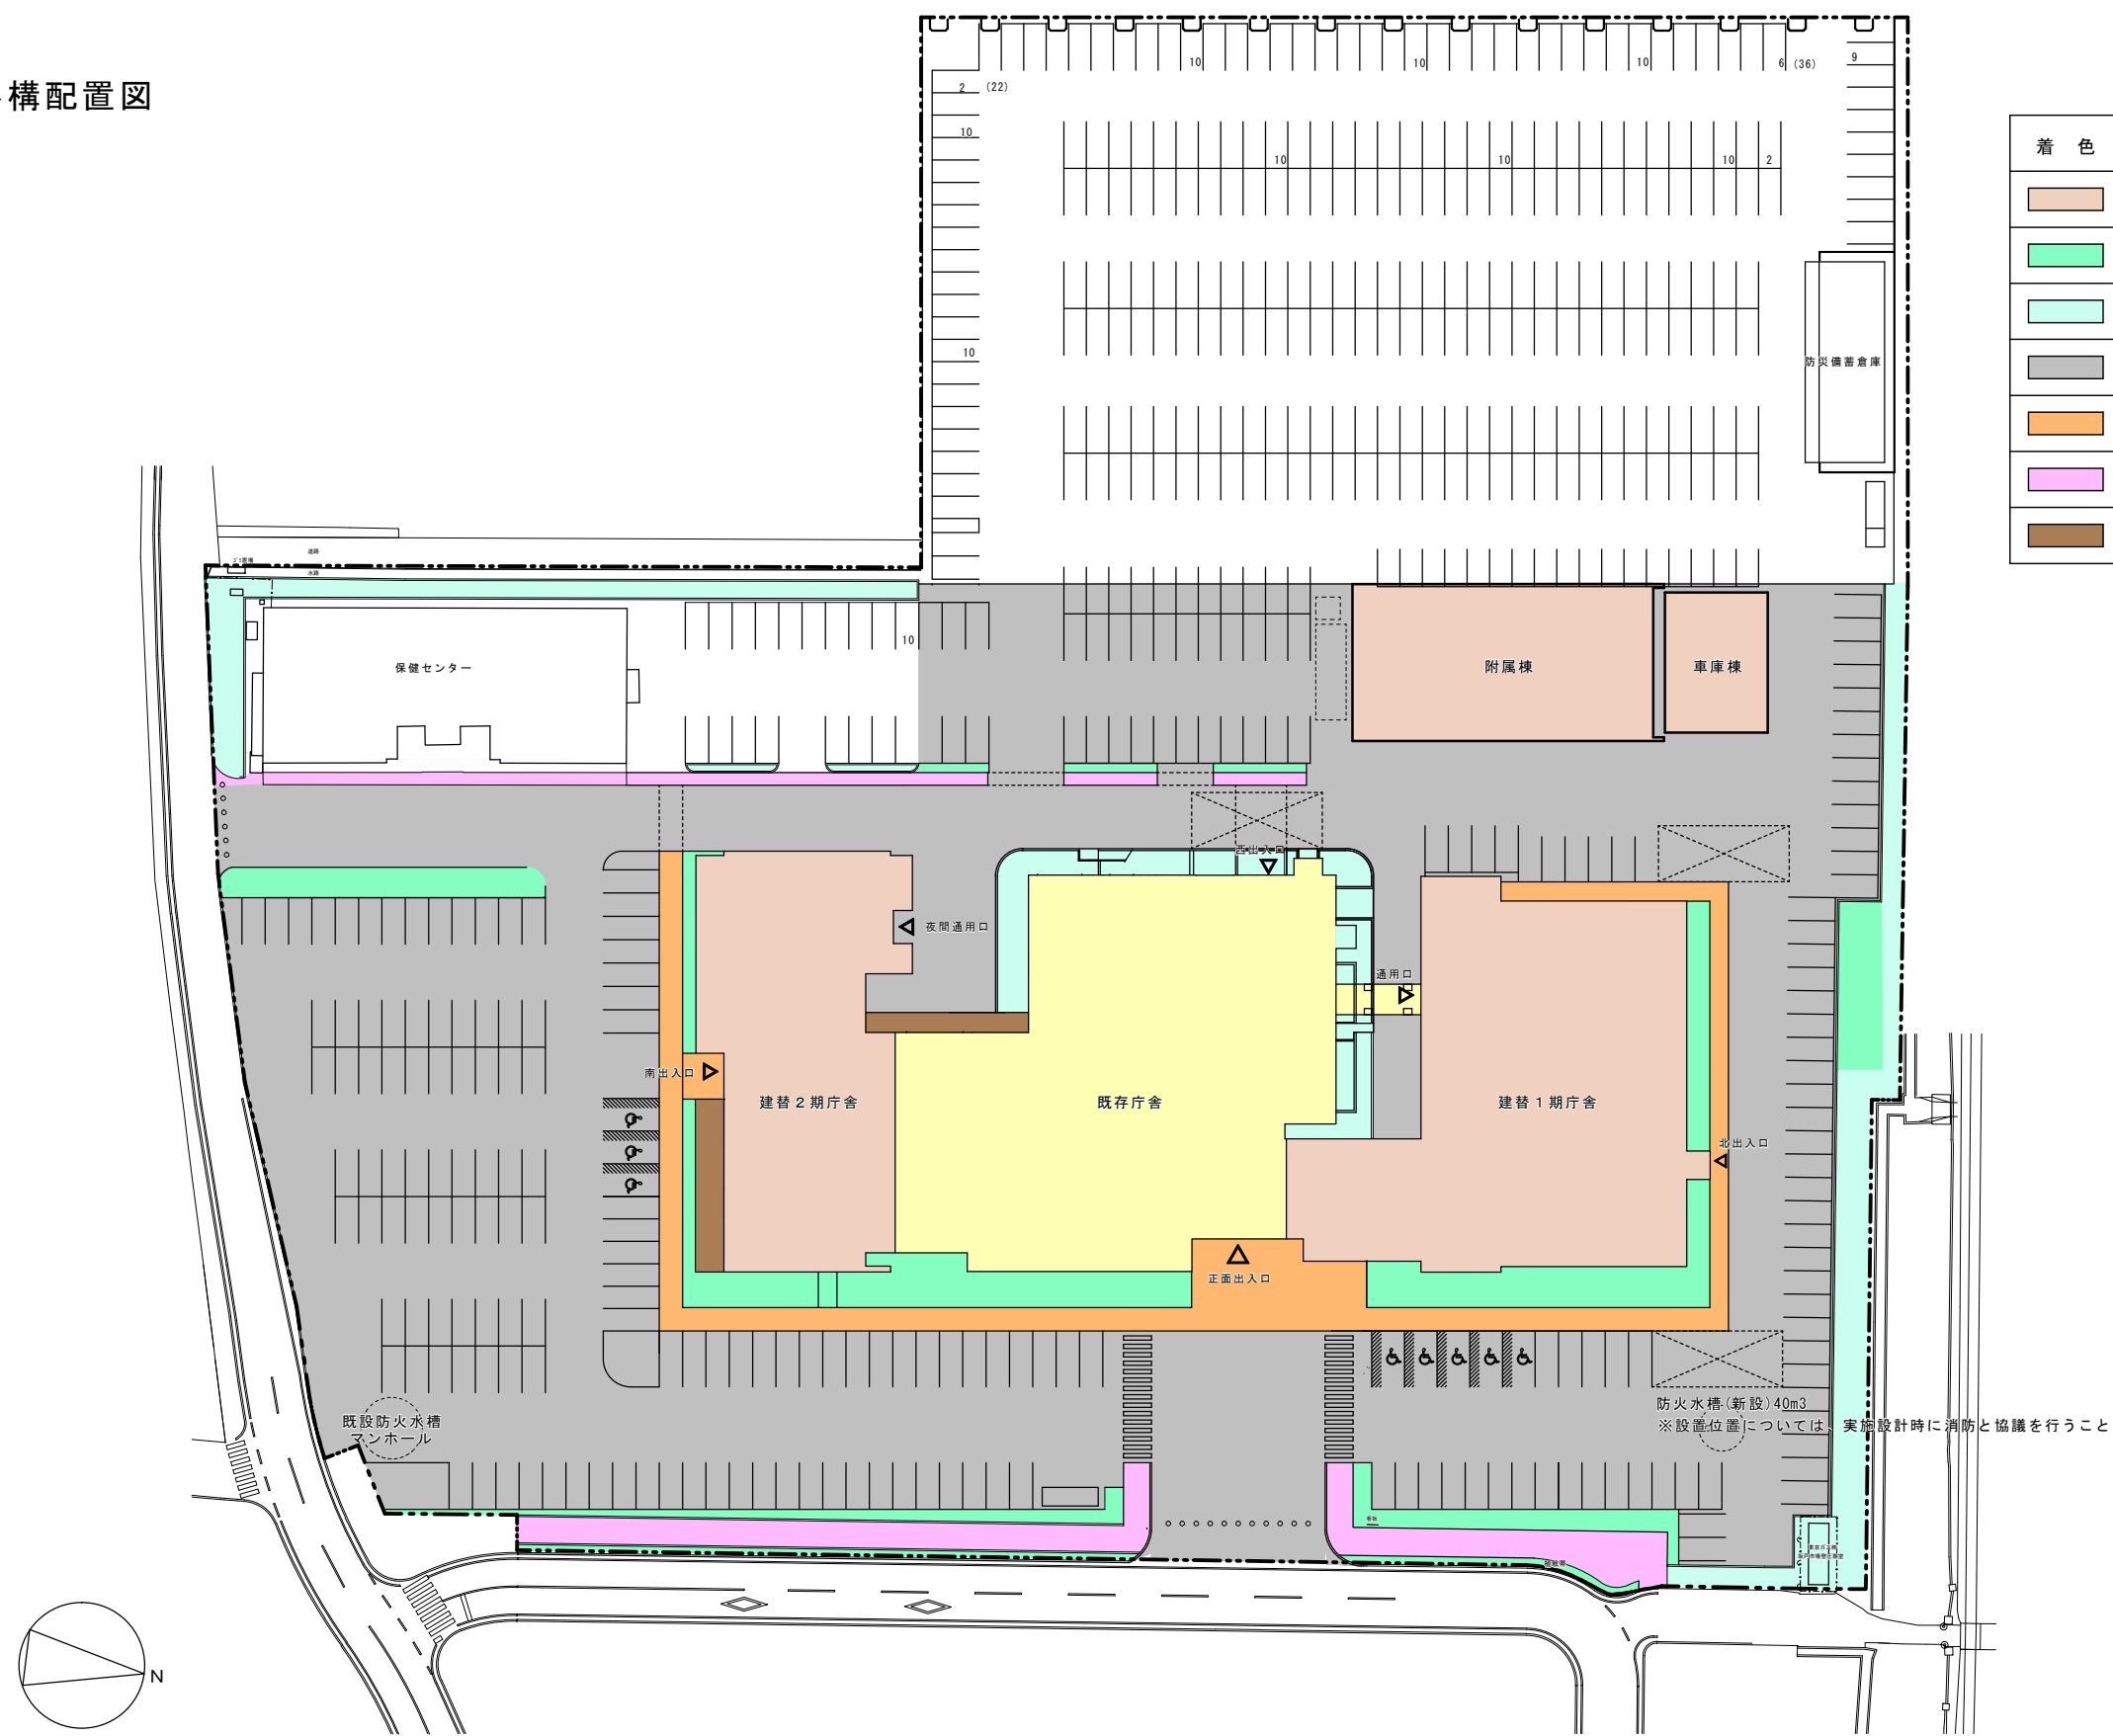

着 色	用 途
	予定建築物
	緑地
	既存緑地
	アスファルト舗装（車道部）
	インターロッキング舗装
	アスファルト舗装（歩道部）
	再生木デッキ敷


(2) 雨水排水計画

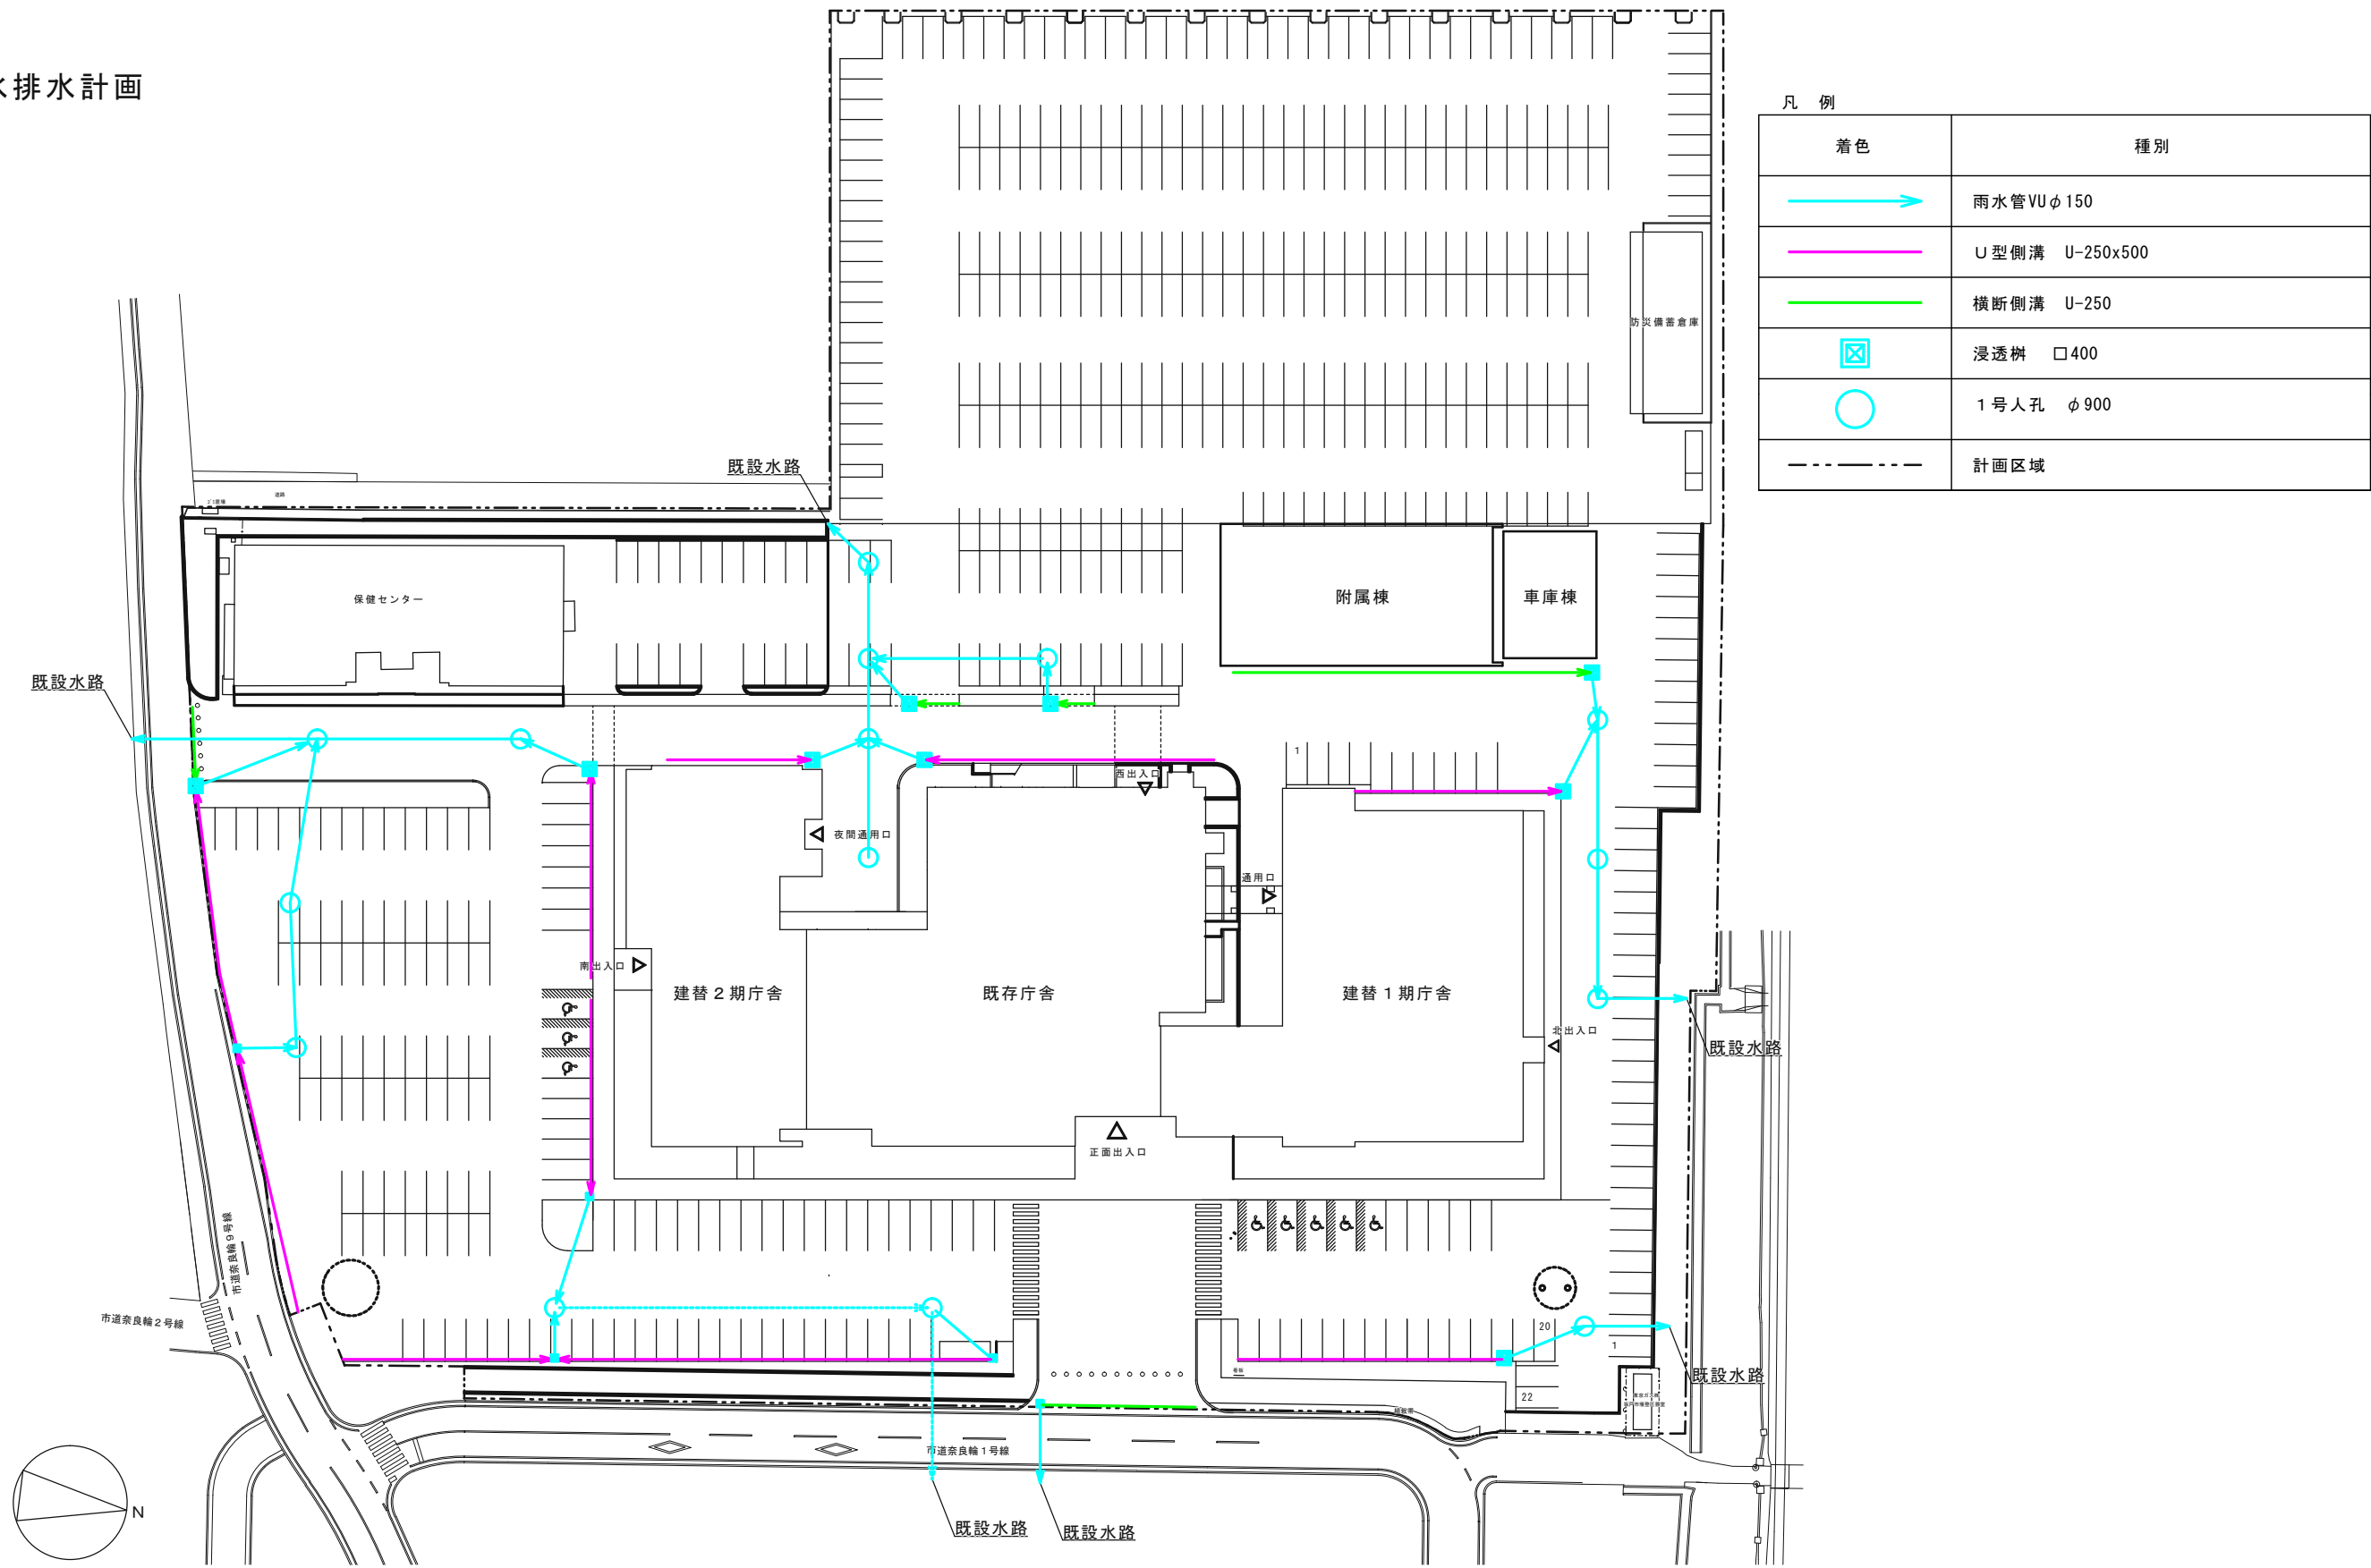

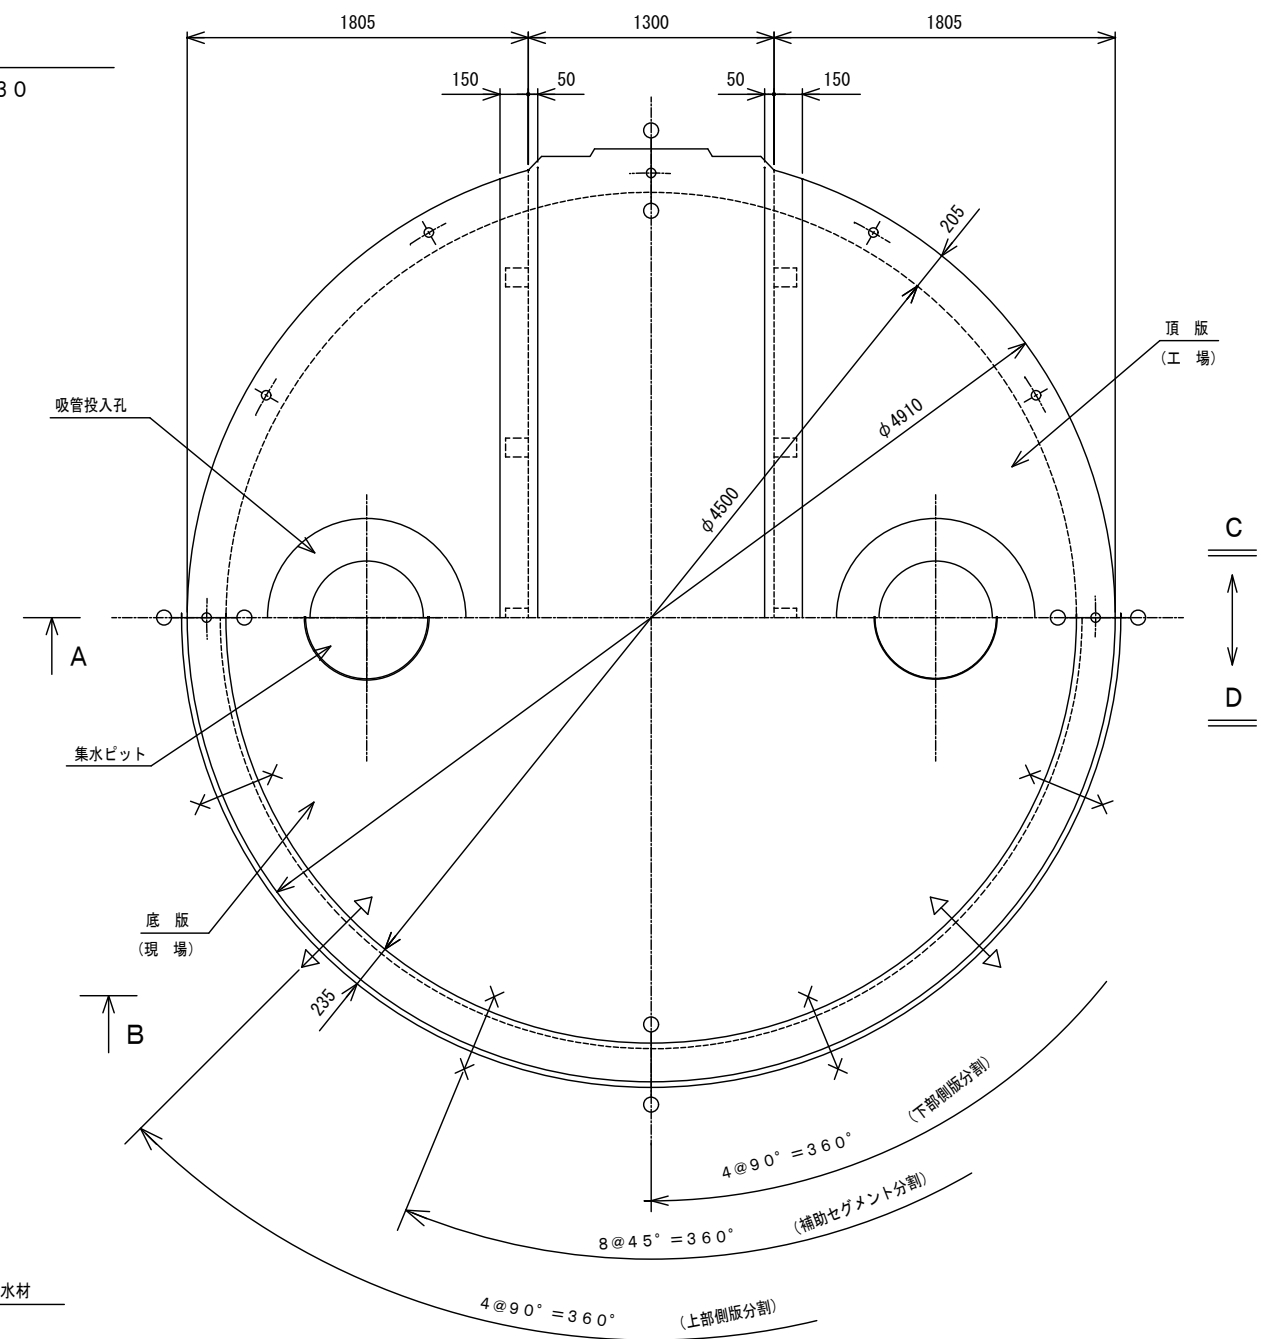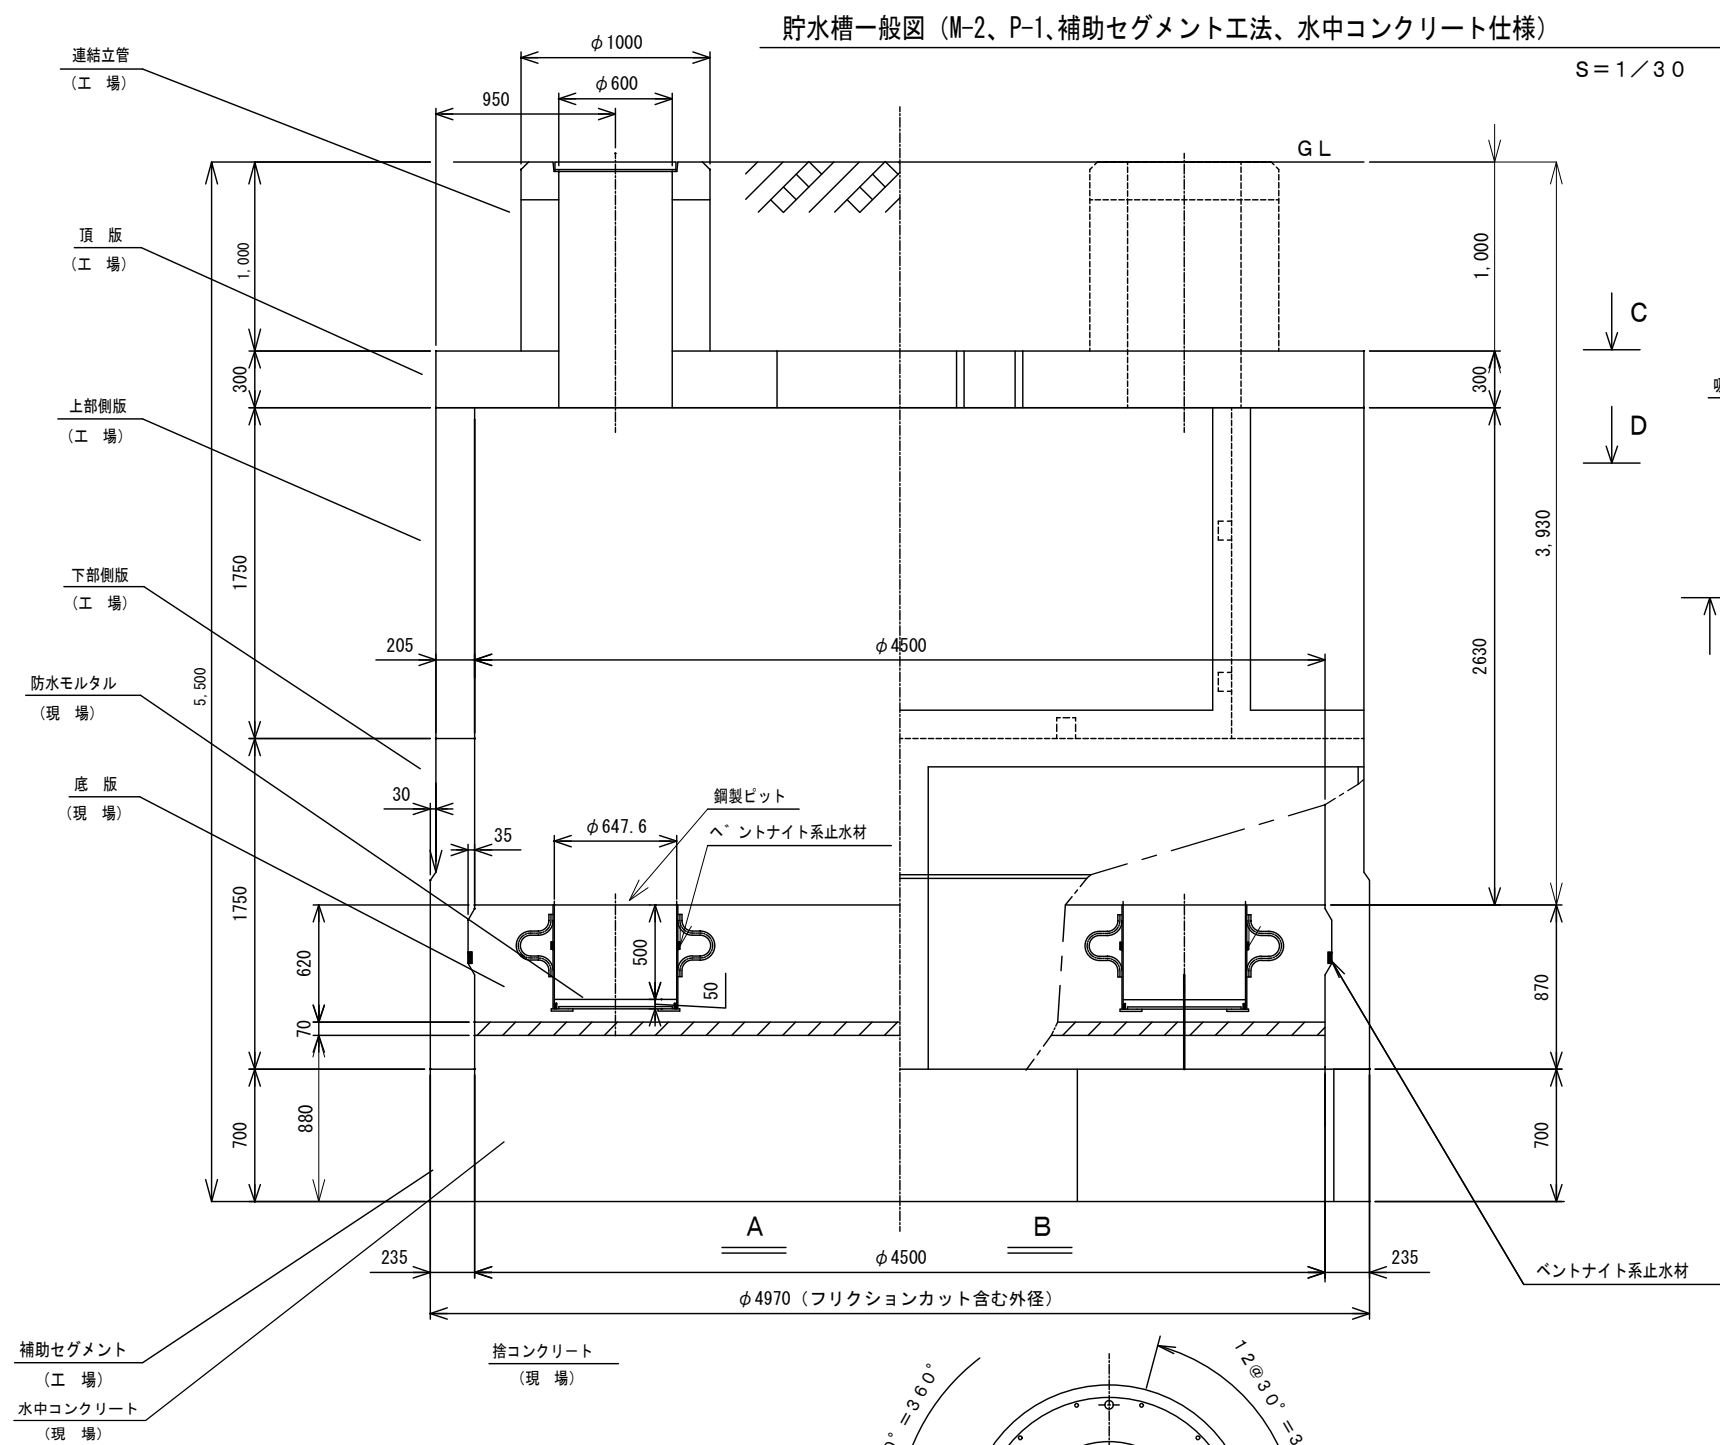

仕 様







1. 内容量 40m³
2. 設置場所適用範囲 土被り 1.0m

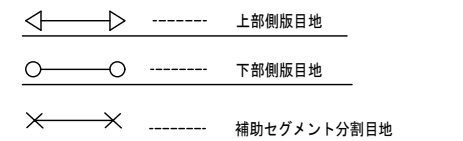

注 記

1. 各プレキャスト部材は上図を標準としその他の組立方法は相互の目地が重ならないよう組立のこと。
2. 捨コンクリート厚さは、底版厚620mmを確保できる様に、現場で調整する。
3. 連結立管は、2個×400mmの組合せも可とする。

頂版圖 (M-2) S=1/30

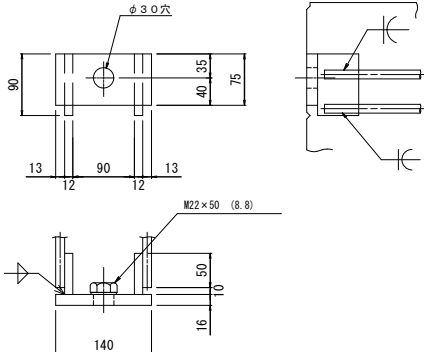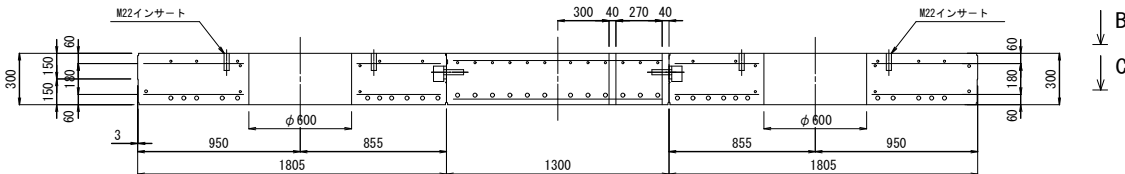


客先名称

工事名称 二次製品耐震性貯水構



圖面名稱 頂 版 圖 (M-2)

401-I·II·III型

下部側版図 S=1/20

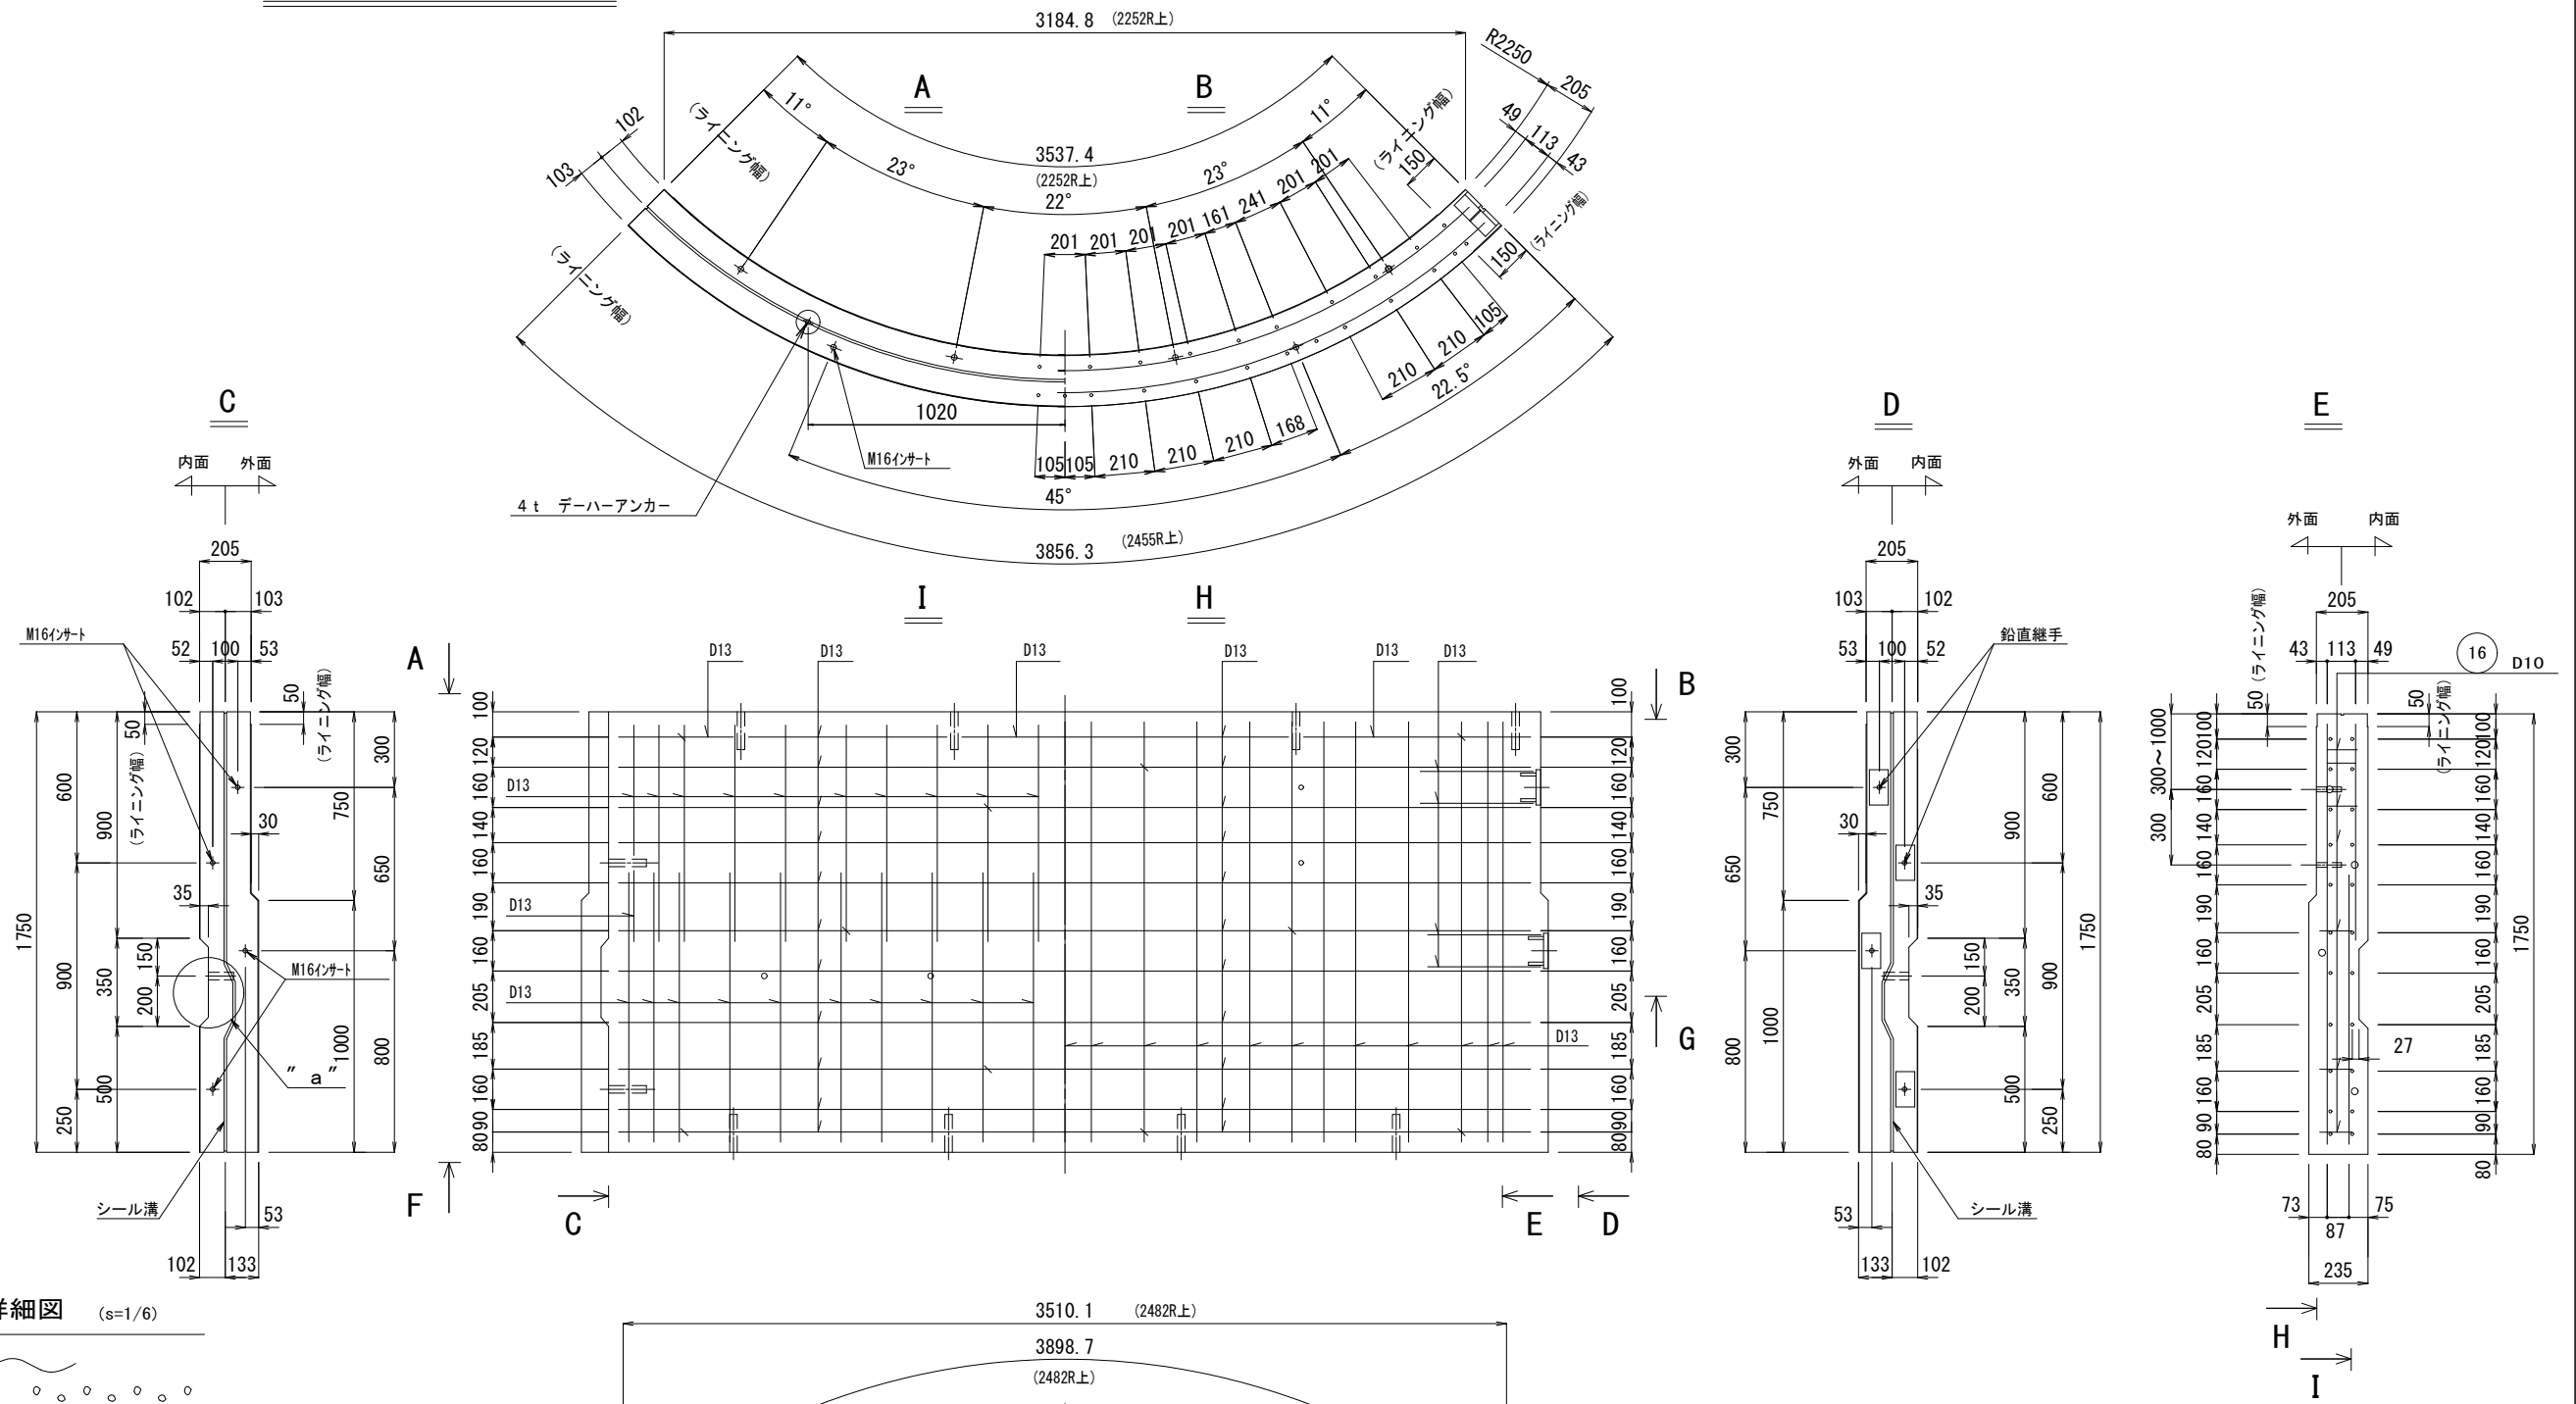


” a ” 部詳細図 (s=1/6)

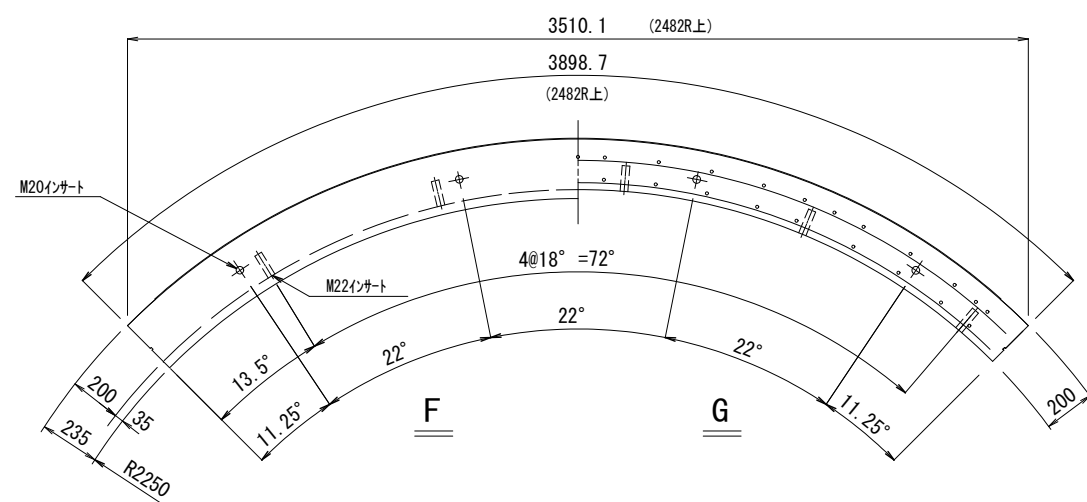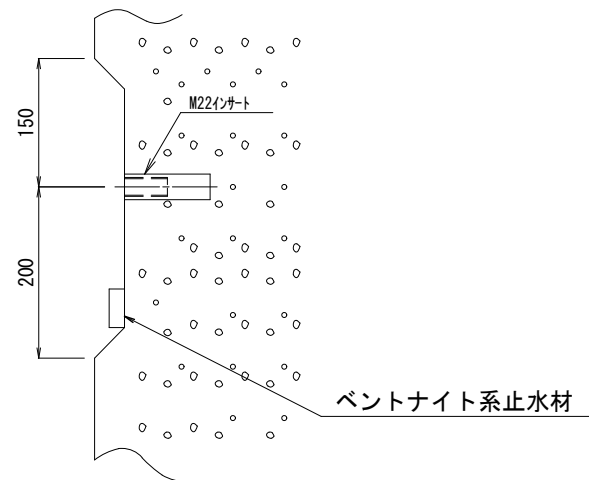


参考図・検討図・材準図・製作図									
客先名称									
工事名称 二次製品耐震性貯水槽 40I-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型									
図面名称 下 部 側 版 図									

$S = 1/30$

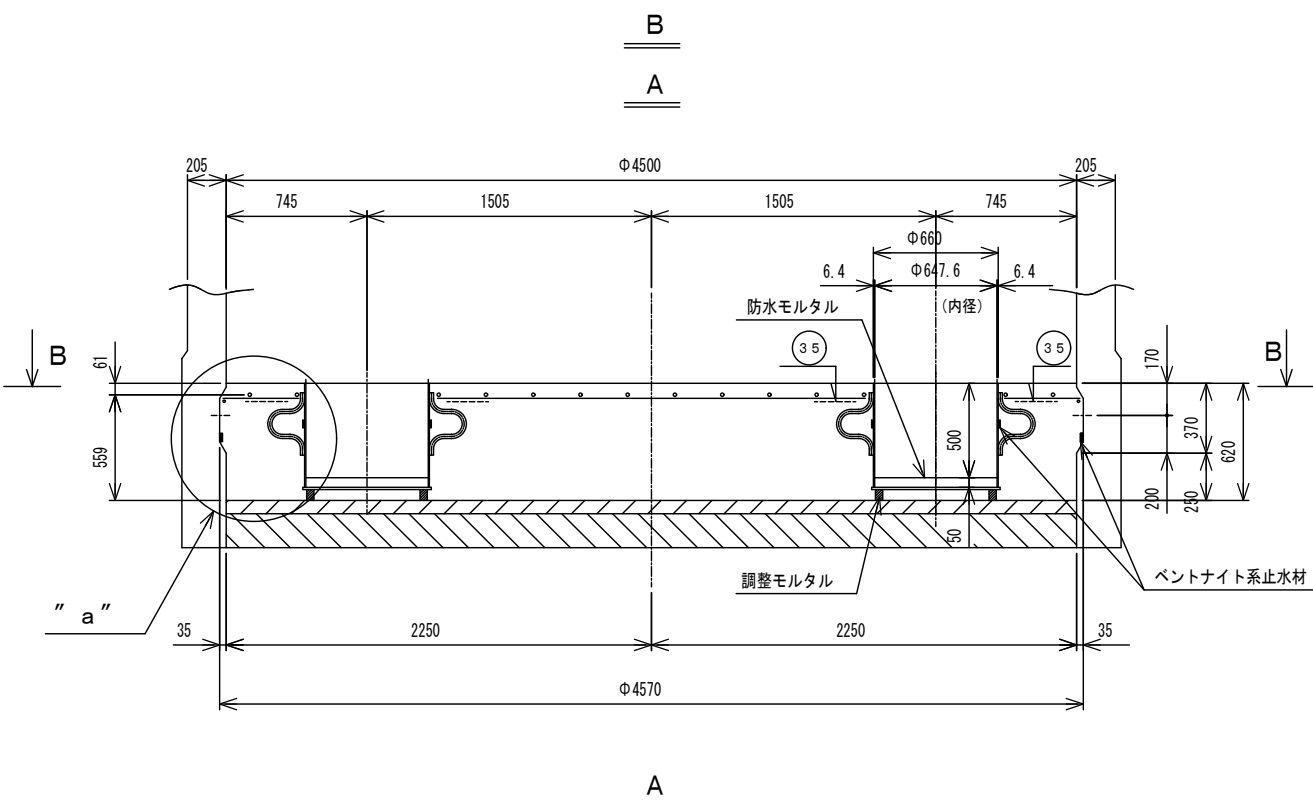

(S = 1 / 2 0)




※鋼製ピット内面：タールエポキシ樹脂塗装、300 μ 以上

[illegible]

The diagram shows a circular sector with a central angle of 60 degrees. The radius is labeled r and the arc length is labeled L_1 . A smaller sector is also shown, with a radius of 180 and an arc length labeled L_2 . The smaller sector is positioned such that its center is on the radius of the larger sector, and its arc is tangent to the larger sector's arc.




- 1) 補強筋のかぶりは図示されている
鉄筋のかぶりを基準として添わせ
て組立のこと。
- 2) 地下水が多い場合底版下に釜場を
設けても可。
- 3) ③1 ③2 の鉄筋はラップ長
480mm とって組立てのこと。

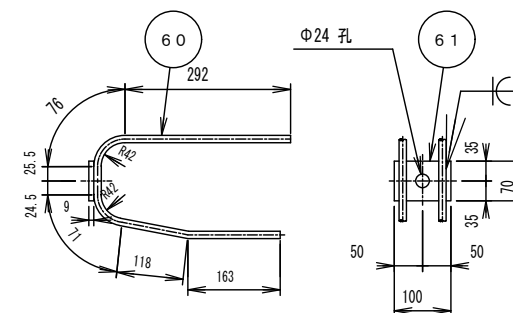


参考図・検討図・材準図・製作図										
客先名称										
工事名称 二次製品耐震性貯水槽 401-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型										
図面名称 底板配筋図 (P-2)										

梯子図 (M-1、P-1) (M-2、P-2)



梯子図
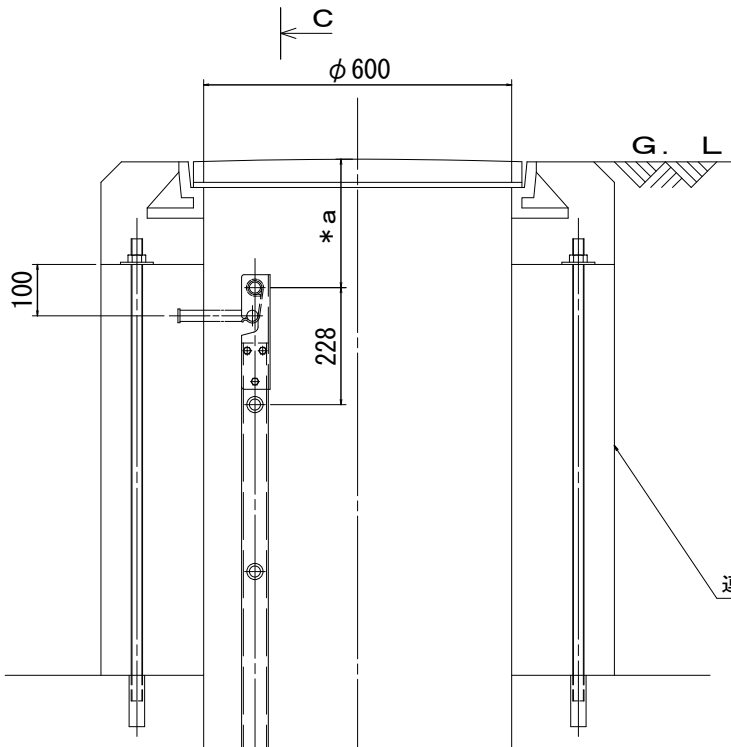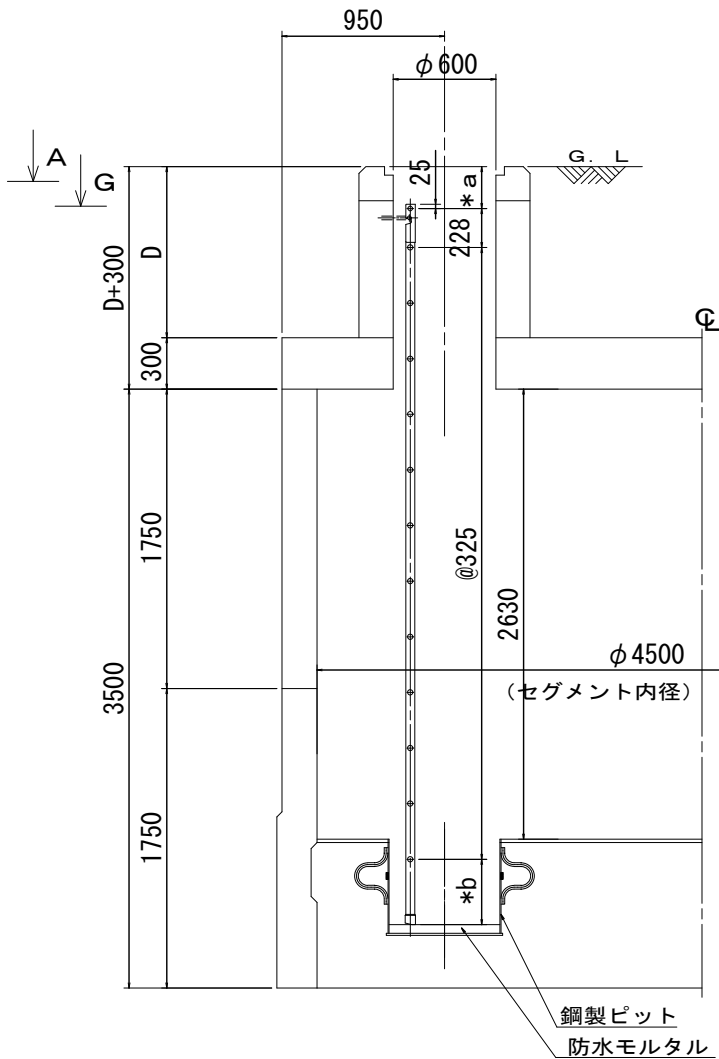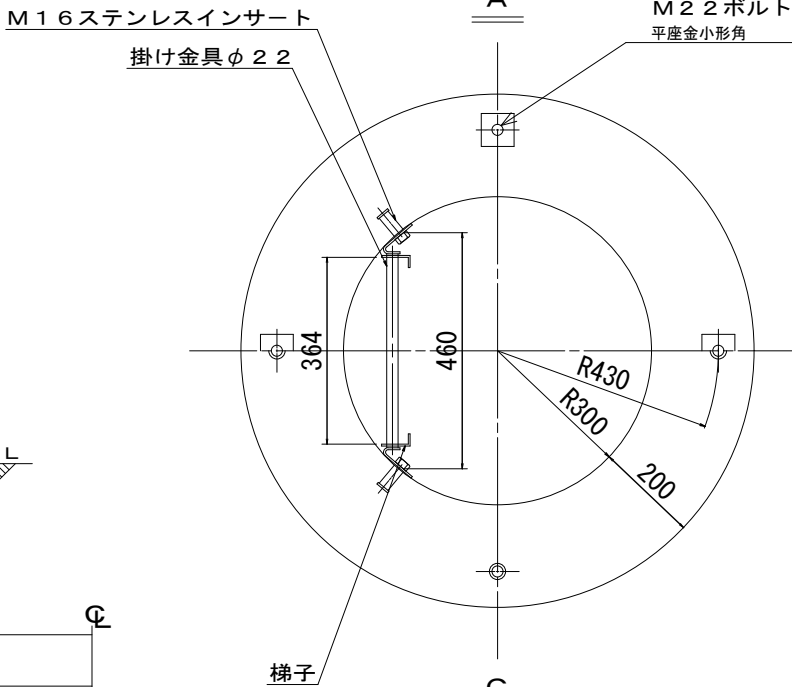
$$S = 1 \text{ } / \text{ } 1 \text{ } 0$$


吸管投入孔部取付詳細
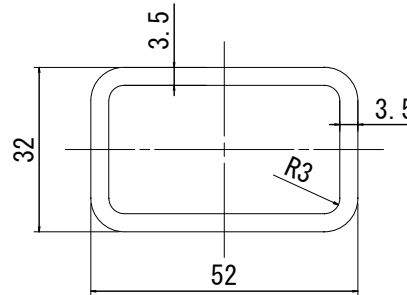
$$S = 1 \text{ } / \text{ } 1 \text{ } 0$$


梯子詳細
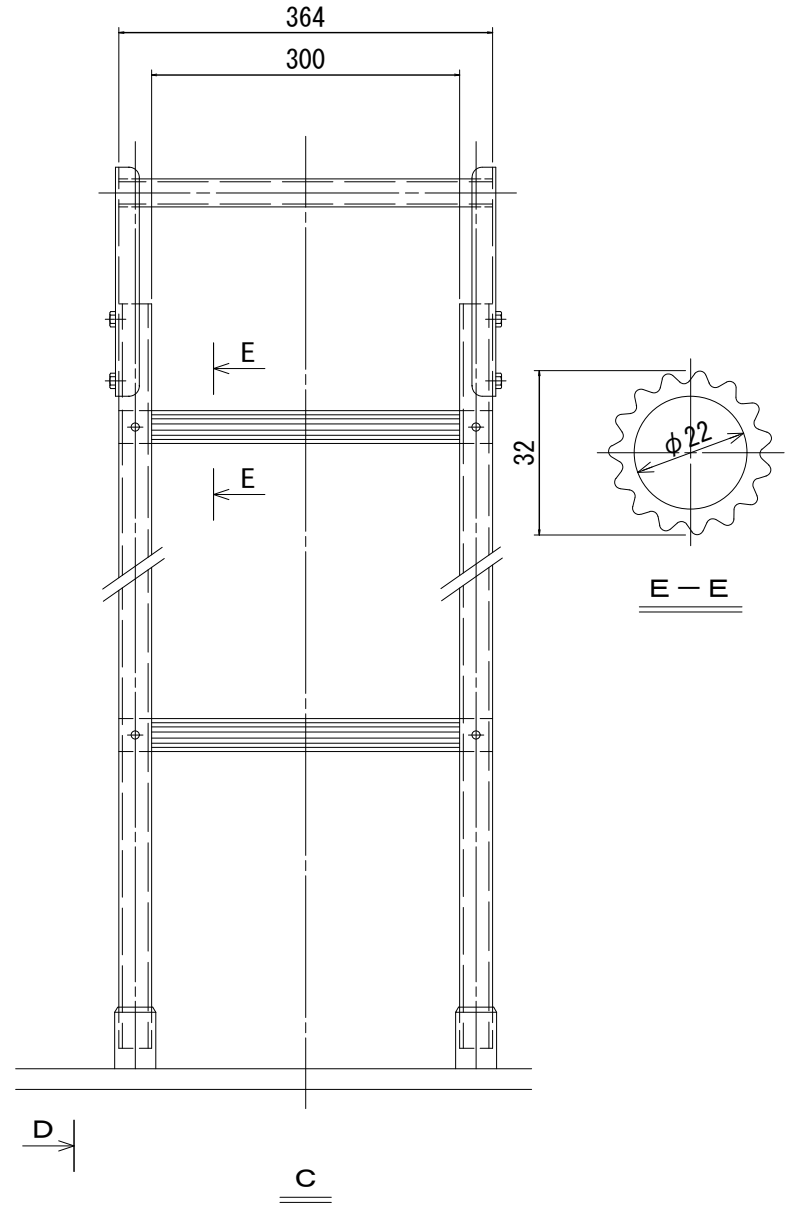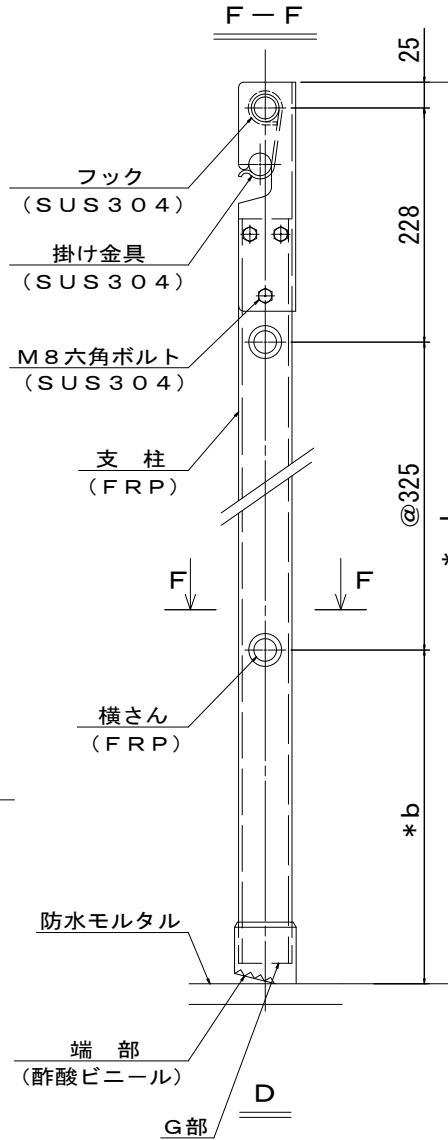
$$S = 1/5$$


注 記

1. 本梯子は全長（L寸法）4500mmで現場搬入
されますので、現場でG部を切断し、 a, b部
およびL部は現場合わせになります。
2. 梯子の材質は、垂鉛梯子、アルミ梯子を可とする
3. D寸法は土被り厚を示す。

参考図・検討図・材準図・製作図									
客先名称									
工事名称 二次製品耐震性貯水槽									
401-I・II・III型									
図面名称 梯子図 (M-1、P-1) (M-2、P-2)									

注 記

1. 補助セグメントは、沈設時にヒービング、ボイリング等が
予想される現場に据え付け対処する部材です。
2. 補助セグメントは、仮設材のため無塗装です。
3. 補助セグメントを、軟弱地盤に施工する時は
補助セグメント高さを変更してもよい。

401型補助セグメント図

(H=700)



S=1/10

材 料 表


符 号	名 称・型 式・寸 法	材 質	総 数	総 重 量	備 考
1	PL3. 2x692x1942	SS400以上	8	270.1	8ピース分
2	PL9x232x700	"	16	183.6	"
3	PL9x220x682	"	16	169.6	"
4	PL9x232	"	8	243.4	"
5	PL9x232	"	8	243.4	"
6	PL9x225x225	"	16	28.6	"

T.W =1138.7kg


加工図

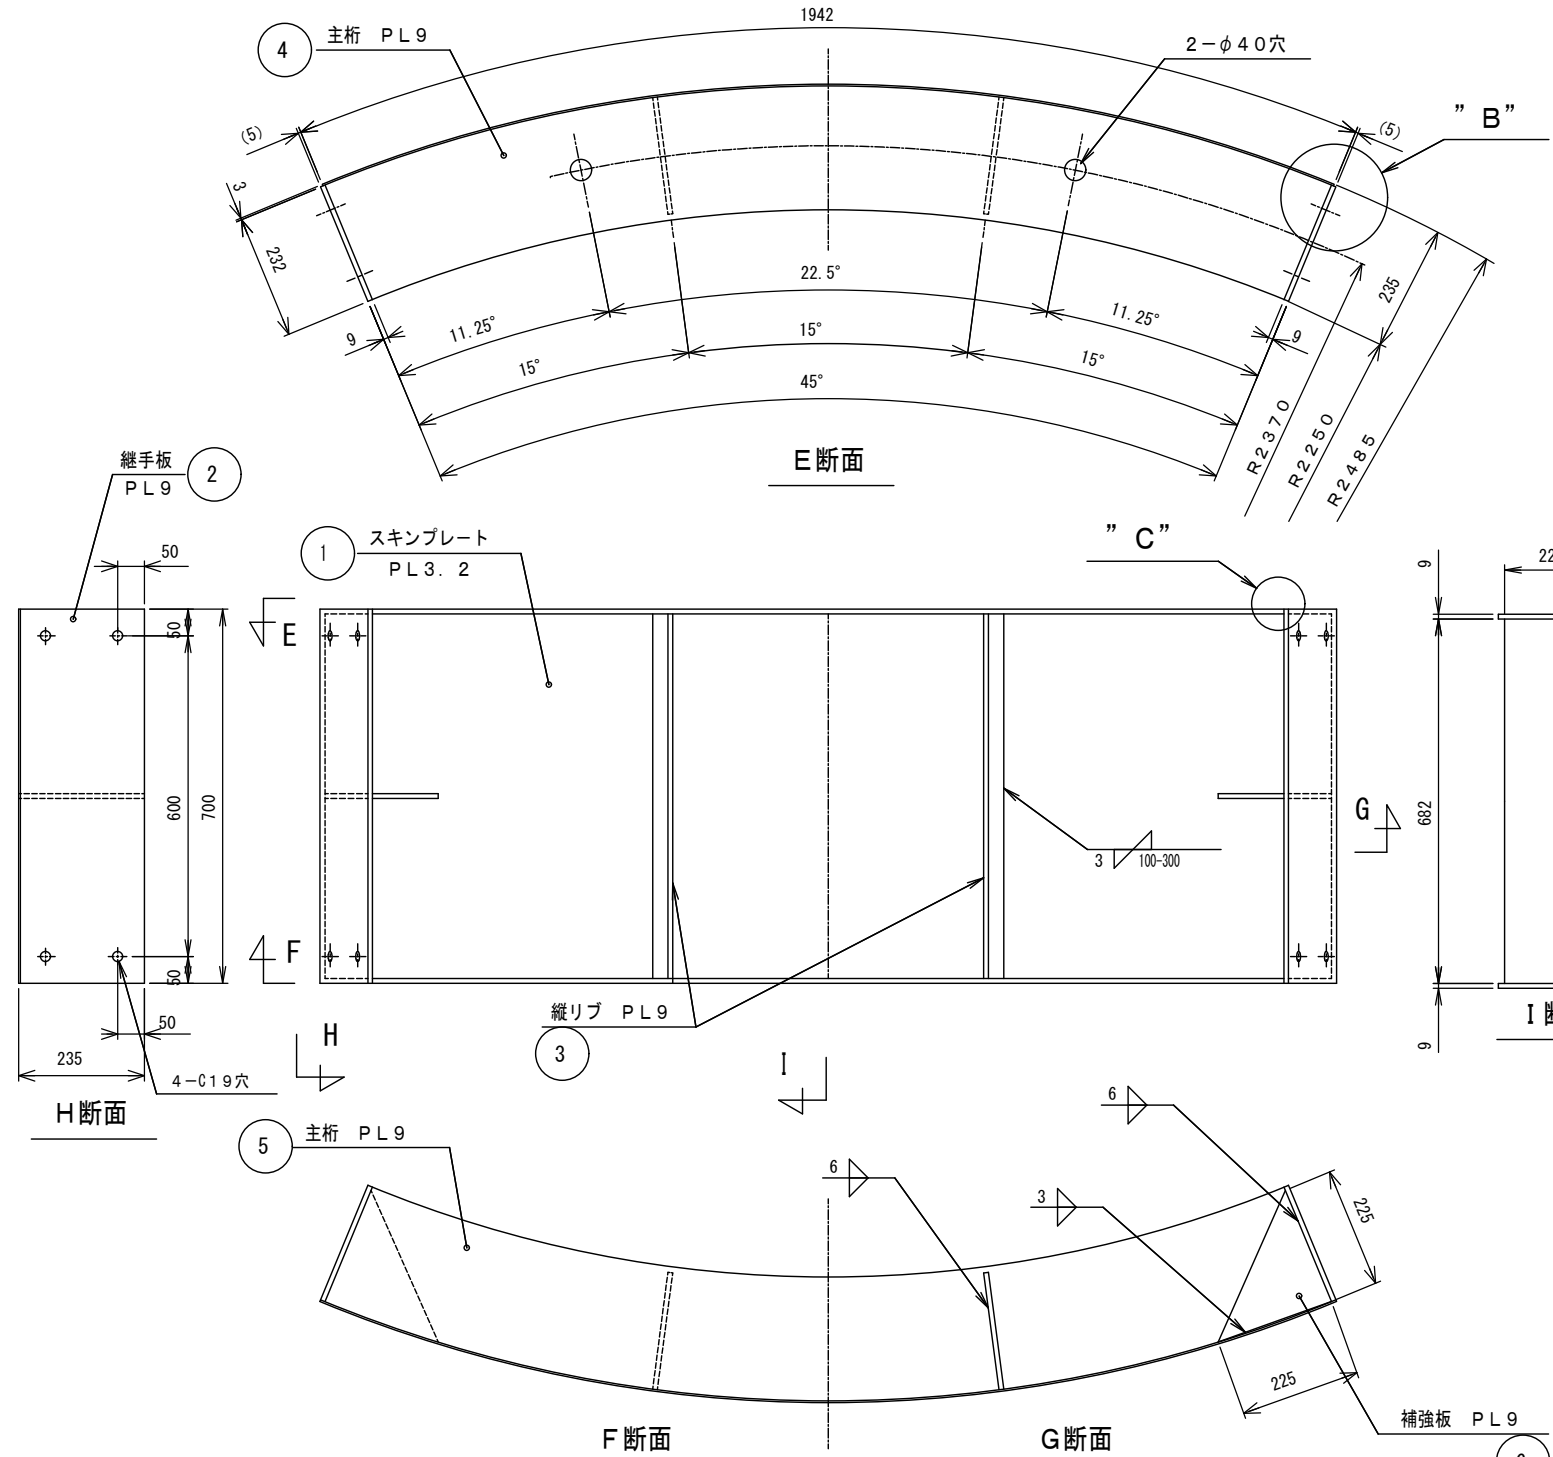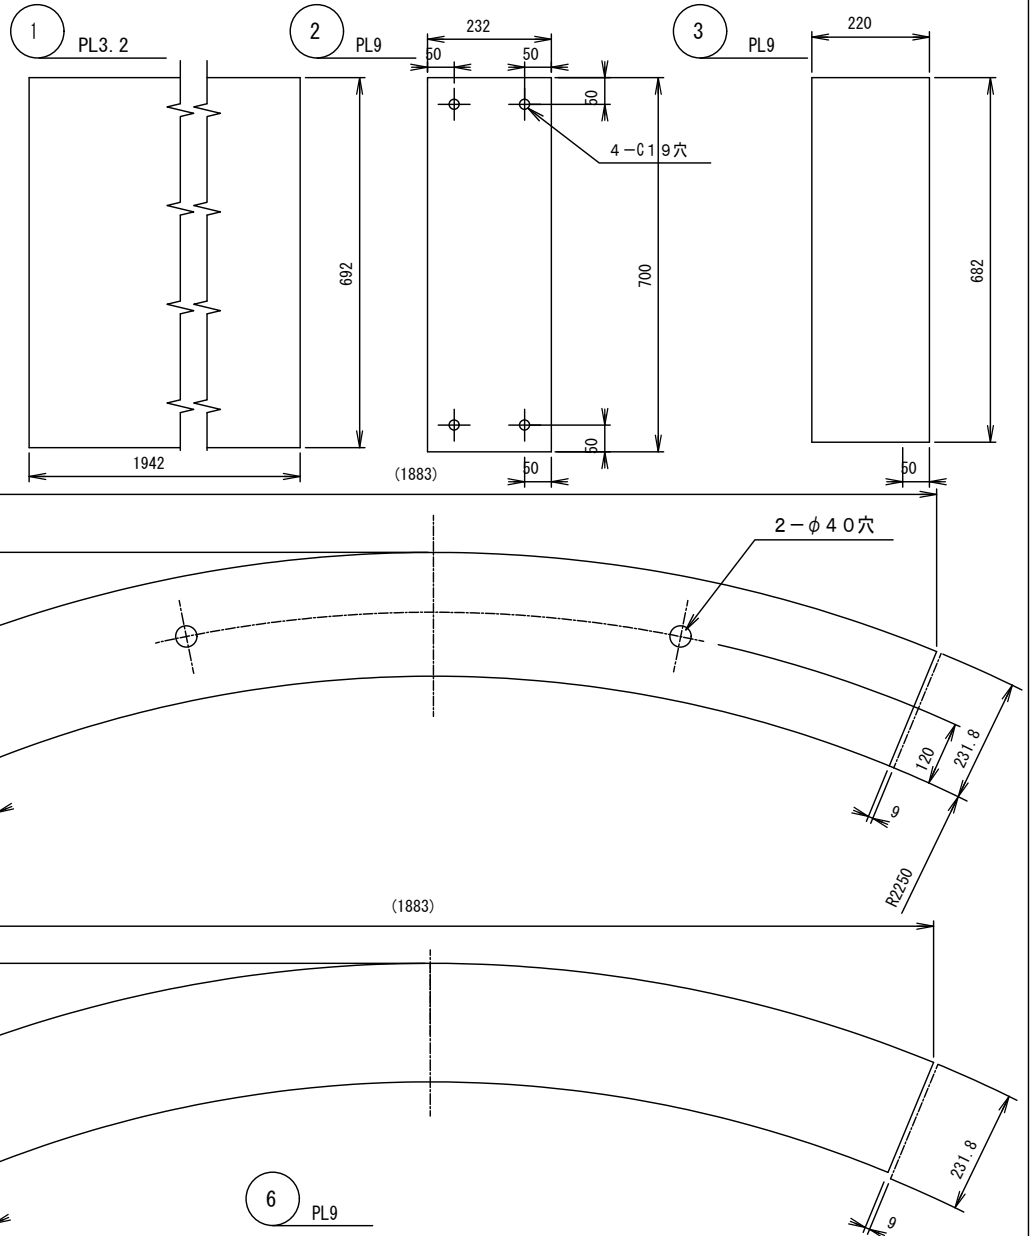


” B ” 部
S=1/2

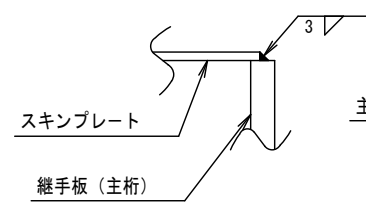

” C ” 部
S=1/2



下部側版、補助セグメント取り合い

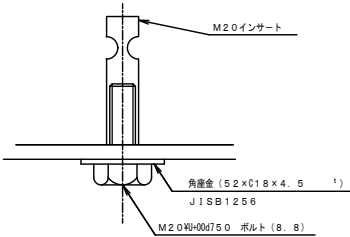

補助セグメント間取り合い

