

袖ヶ浦終末処理場

所在地	袖ヶ浦市中袖4番地
敷地面積	約3.77ha
処理方式	標準活性汚泥法(分流式)
現有能力	日最大汚水量 21,600 m ³ /日
計画放流水質	BOD 14mg/ℓ T-N 11 mg/ℓ T-P 1.1 mg/ℓ
放流先	東京湾
供用開始	1系列 昭和59年4月 2系列 平成10年4月

袖ヶ浦終末処理場



放流 (φ1200)

袖ヶ浦終末処理場全景

中央污水幹線 (φ1500)

終末処理場の概要(現況図)




1 系列反応タンク



管廊
(水処理反応タンク下部)



塩素注入設備

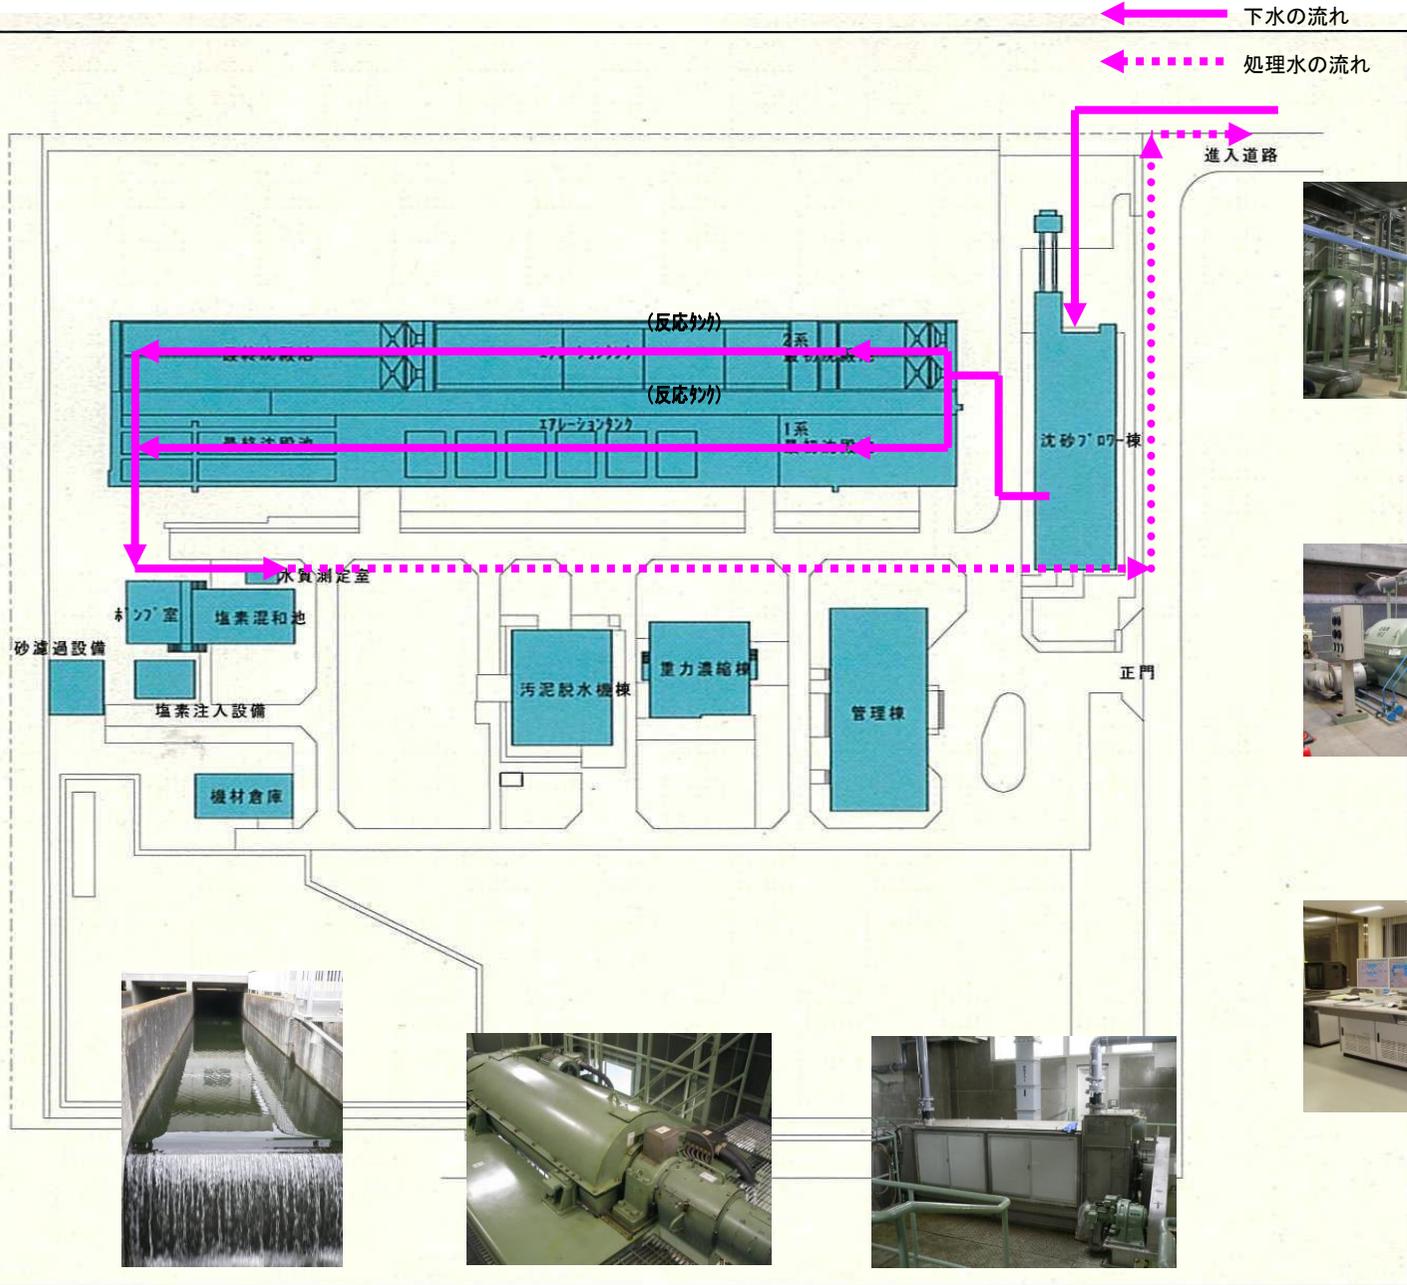

塩素混和池



遠心濃縮機
(汚泥脱水機棟 2 階)



N01 脱水機
(汚泥脱水機棟 2 階)



沈砂掻揚機
(沈砂7'07-棟 B2 階)



曝気7'07-
(沈砂7'07-棟 1 階)



中央監視装置
(管理棟 2 階)